



DANHEAT A/S

DANHEAT VARMLUFTAGGREGAT

Type V-24

V-24 er nytænkning indenfor varmluftteknologien. I modsætning til et traditionelt varmluftaggregat, hvor en olie/gasbrænder brænder direkte ind i et luftkølet brændkammer, så opvarmer brænderen her vandet i en højeffektiv støbejernskedel. Derved opstår der en helt unik forbrændingsnyttevirkning og et meget lavt støjniveau.



V-24

Ekstrem lydsvag
Unik virkningsgrad
Enkel og servicevenlig
I galvaniseret udførelse
Velegnet til boligopvarmning
Fremragende fyringsøkonomi
Fyringsteknisk virkningsgrad på >90%
Leveres med olie- eller gasbrænder
Mulighed for tilslutning til radiatorkreds
Mulighed for tilslutning til varmtvandsforsyning



B-24

Varmluftaggregatet med unik virkningsgrad og utallige anvendelses muligheder...



f.eks. B-24 for boligopvarmning og atelierer...

NYTÆNKNING



f.eks. V/H-24 for opvarmning af mindre værksteder og drivhuse...

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626



DANHEAT A/S


Type	Kapacitet kW	Opvarmer i m ³	Luftmængde m ³ /h	Ventilator motor kW	Spænding V	Vægt kg
V/H/B-24	22	600	1.800	0,55	230	240

UDFØRELSE

V-24: Stående udførelse med udblæsningsgæller i top af aggregat. Luftindtag i begge sider af aggregat. Skorstensafgang bagud.

H-24: Liggende udførelse. Type HV udblæsning vil venstre for brænder. Type HH udblæsning til højre for brænder. Skorstensafgang bagud.

B-24: Stående udførelse med udblæsning i bund. Specielt til boliger og atelierer, hvor opvarmning foregår via kanaler i gulvet. Luftindtag i top. Skorstensafgang bagud.

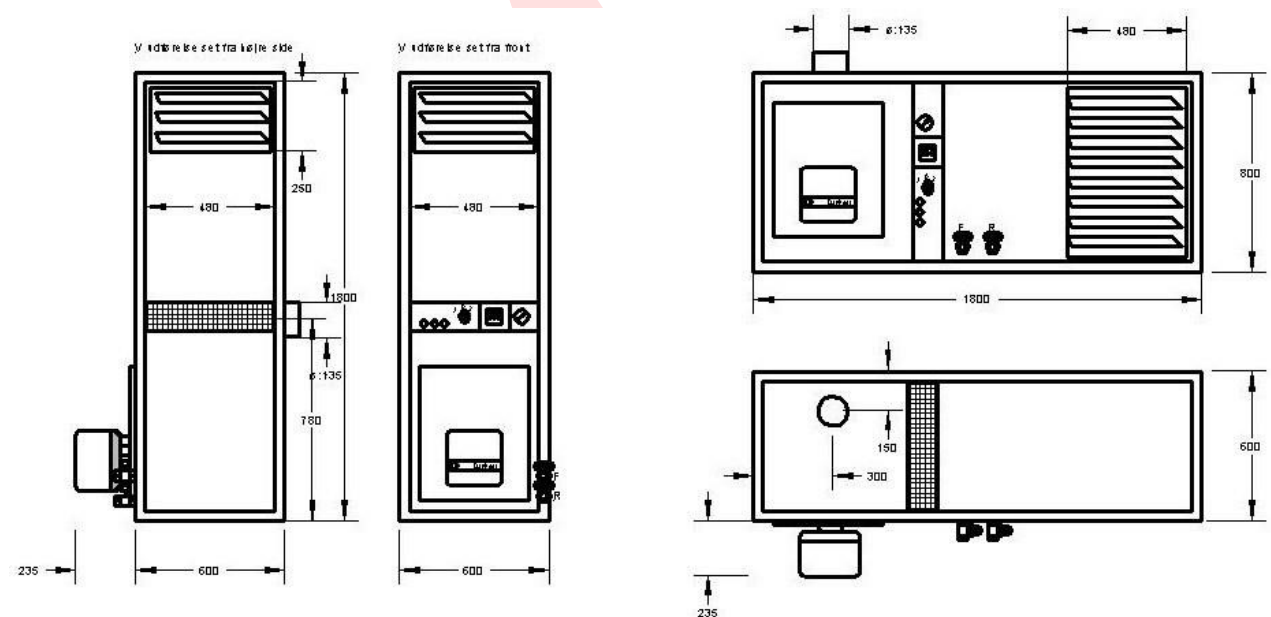

KONSTRUKTION

Aggregaterne er indbygget i kabinet af kraftige hjørnestolper og beklædt med galvaniserede plader med 15 mm mineralulds isolering. Den højeffektive støbejernskedel er placeret således forpladen er frit tilgængelig, for nem og effektiv rensning af kedlen. En elektronisk temperaturregulering styrer kedeltemperatur og start/stop af aggregatets ventilator. Ventilatoren er placeret således, at luftstrømmen føres ned over kedelkroppen – derved undgår man strålingstab, og alt varmen overføres til luften. Skorstensafgang ø125.

Fyringsteknisk virkningsgrad på >90%.

AUTOMATIK

Der fås følgende standard automatik tilbehør til aggregatet:


24.11 Automatik alene for rumopvarmning, der medfølger rumklimaer.

24.22 Automatik for tilslutning til eksisterende varmtvandsbeholder med termostat.

24.33 Automatik og varmtvandsbeholder med armatur og termostat

24.44 Automatik for tilslutning til eksisterende radiatorkreds

24.55 Automatik, hvor aggregat skal anvendes for indblæsning af erstatningsluft

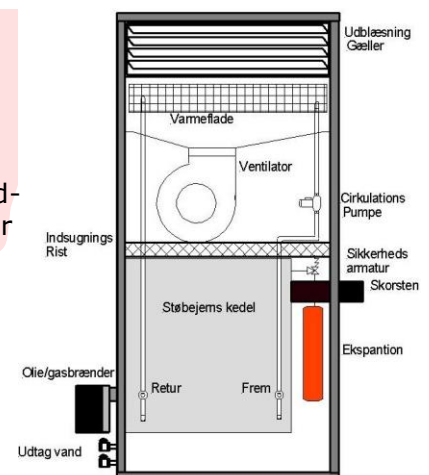

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626